



Инв. № подл.		Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	

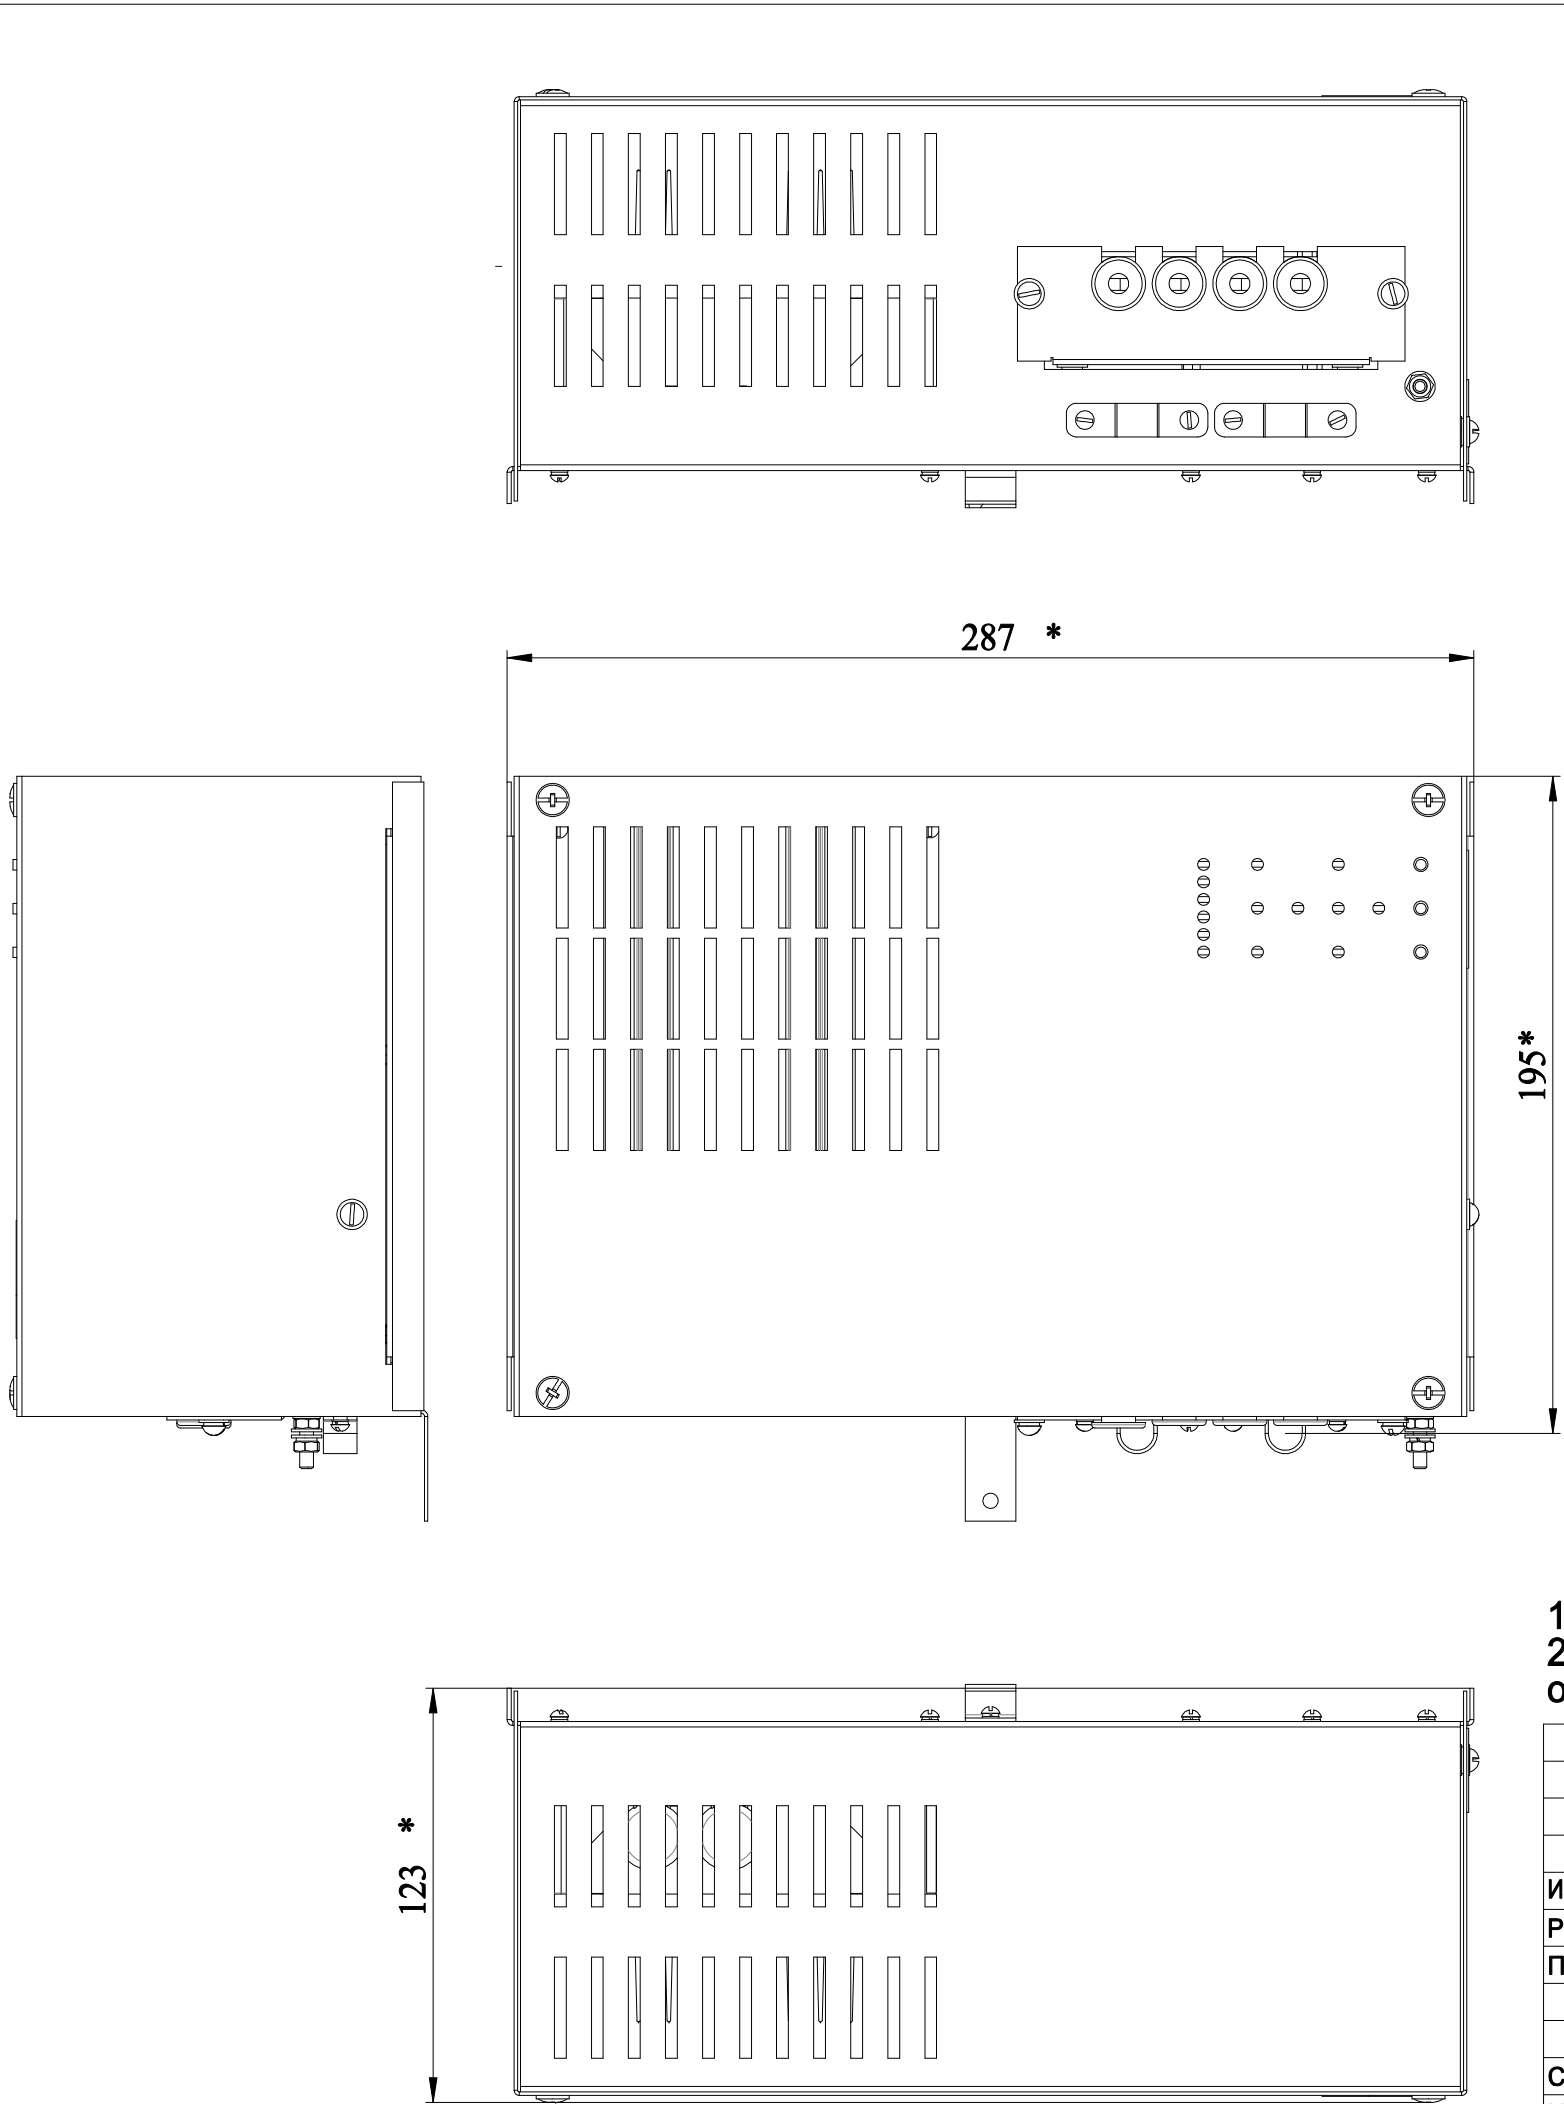

1.* Размеры для справок.
2. Устройство устанавливается так, чтобы расстояние от вентиляционных отверстий до соседних объектов было не менее 100 мм.

					ФИАШ.425519.187 ГЧ											
					<div>Защитное устройство АЛЬБАТРОС-12345 Габаритный чертеж</div>											
												Лит.			Масса	Масштаб
																1:2
												Лист 1			Листов 2	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата												
Разраб.		Батурин														
Пров.																
Согл.																
Нач.КБ		Имаев														